


bepalen meerlengte

De meerlengte is de lengte die niet standaard aansluiting is opgenomen.

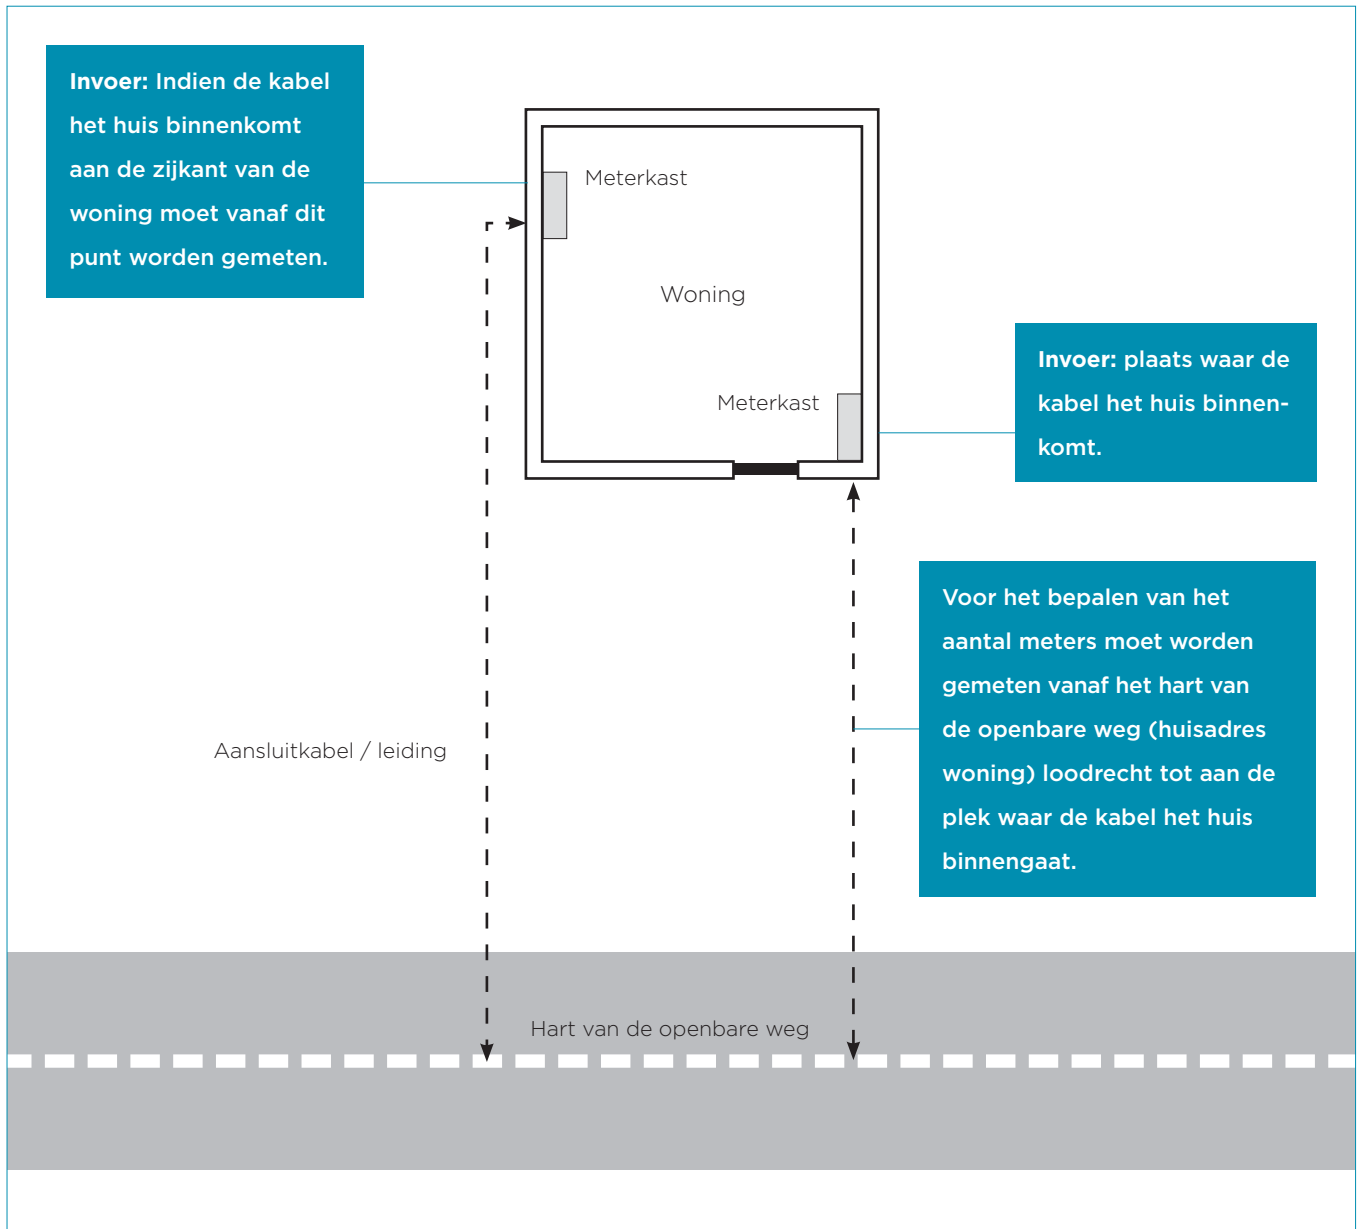

Om te bepalen of er meerlengte moet worden betaald vragen wij u het aantal meters vanaf invoer (plaats waar de kabel het huis binnenkomt) tot aan het hart van de openbare weg op te meten en in te vullen op het aanvraagformulier van aansluitingen.nl.

Deze lengte wordt door ons vermeerderd met 5 meter (die gemiddeld nodig is voor de lengte in de meterkast en bij de hoofdleiding). Is de totale lengte meer dan 25 meter dan wordt er meerlengte in rekening gebracht.

* Indien uit uw gegevens blijkt dat er (loodrecht op de gevel van de woning) geen distributienet in de weg aanwezig is zullen wij u hier binnen 10 dagen over berichten. In dat geval zullen wij daarna een maatwerk offerte voor u maken. Hierbij worden ook de kosten meegenomen van de meerlengte tot aan het dichtstbijzijnde distributienet.