

Bijlage: Aanvullende technische en bouwkundige eisen m.b.t. opstellingsruimte (Ac5)

Dit document is bestemd voor de klant, de projectontwikkelaar of de installateur en dient voor het realiseren van een aansluiting, waarbij gebruik gemaakt wordt van een Middenspanningsstation.

Ter beschikking stellen van Ruimte voor de netbeheerder


De ruimte, waarvan de plaats na overleg met de afnemer door de netbeheerder wordt vastgesteld, moet ten aanzien van afmetingen, constructie en inrichting voldoen aan de door de netbeheerder te stellen eisen.

Het nevenstaande voorbeeld is qua maatvoering e.d. indicatief en dient slechts als voorbeeld.

De ruimte moet vanaf de openbare weg blijvend toegankelijk zijn, zodat alle noodzakelijke werkzaamheden, waartoe ook te rekenen het verwisselen van de hoogspanningsinstallatie en/of andere apparatuur te allen tijde kunnen worden verricht. De ruimte moet zijn afgesloten door een deur of deuren, voorzien van een door de netbeheerder ter beschikking te stellen slot. In het geval de netbeheerder een (prefab-) transformatorstation plaatst ten behoeve van de aansluiting van een elektrische installatie op het hoogspanningsnet, moet de afnemer het daarvoor benodigde perceelsgedeelte kosteloos ter beschikking stellen en houden. Het station moet vanaf de openbare weg blijvend toegankelijk zijn, ten behoeve van alle benodigde werkzaamheden.

Ruimte voor het meetbedrijf

In de directe nabijheid van de ruimte is het modelijk om de

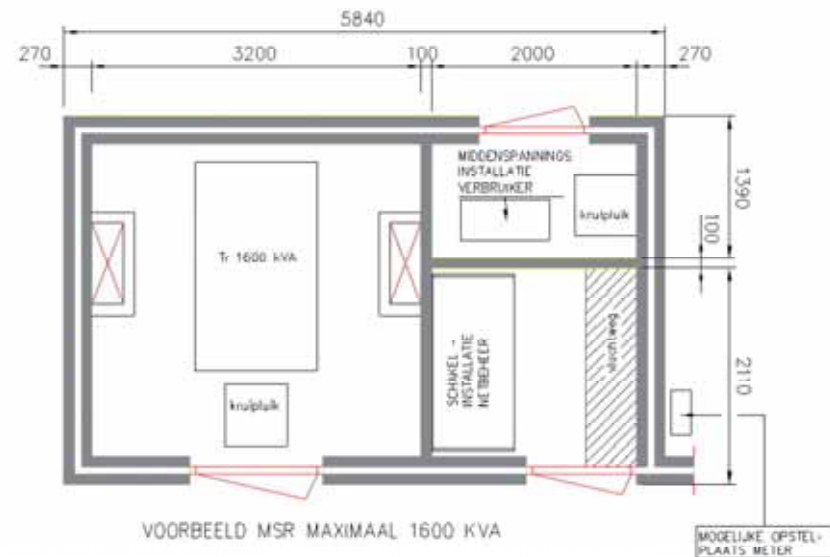

get:	J. van Beek
file:	204-01.dwg
datum:	1 Feb, 2006

Aanvullende technische en bouwkundige eisen m.b.t. opstellingsruimte AC5